


Leistungsbilanz der allgemeinen Stromversorgung in Deutschland (in GW)

zum Zeitpunkt der Jahreshöchstlast 2002

Gesamte Kraftwerksleistung Inland

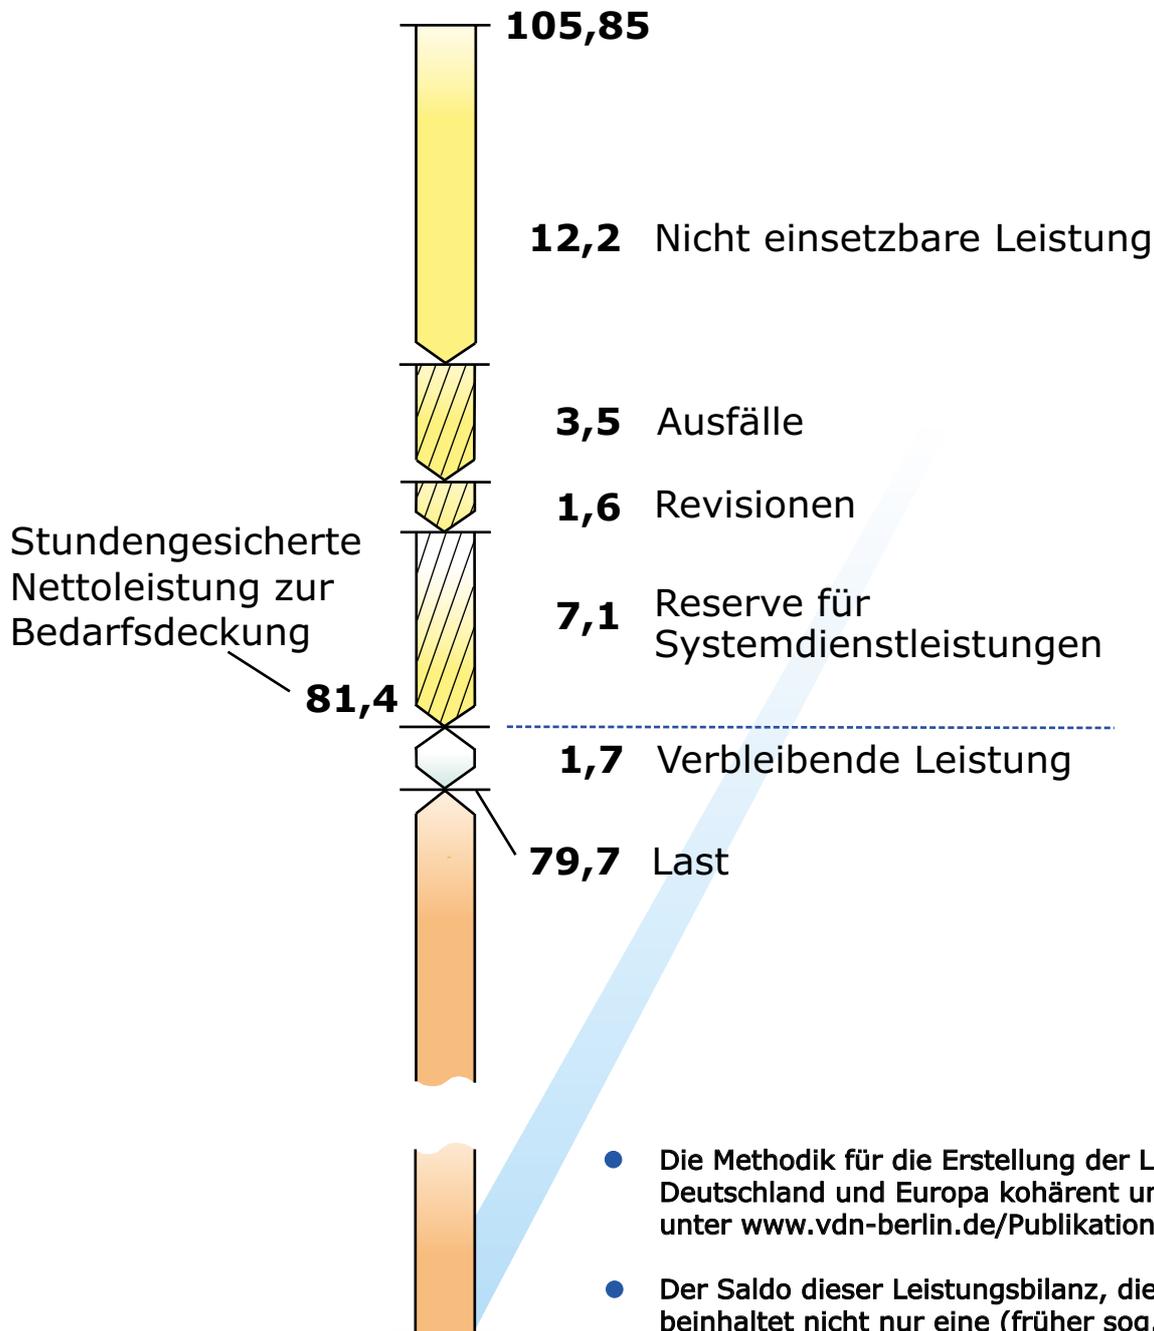

10. 12. 2002, 18.00 Uhr

- Die Methodik für die Erstellung der Leistungsbilanz ist für Deutschland und Europa kohärent und in Detailelementen unter www.vdn-berlin.de/Publikationen bereit gestellt.
- Der Saldo dieser Leistungsbilanz, die verbleibende Leistung, beinhaltet nicht nur eine (früher sog.) "Freie Leistung", die ohne Beeinträchtigung der Versorgungssicherheit auch im Ausland verkauft werden konnte, sondern auch die Versorgungs-relevante längerfristige Kraftwerksbetreiberreserve, die den Netzbetreibern im liberalisierten Strommarkt im Detail nicht bekannt ist.
- Die Versorgungssicherheit wird auch durch Lieferungen an das Ausland und Bezüge aus dem Ausland beeinflusst. Zum Zeitpunkt der Jahreshöchstlast 2002 ergab sich ein Import-überschuss von 5,1 GW.